


# Przepompownia P

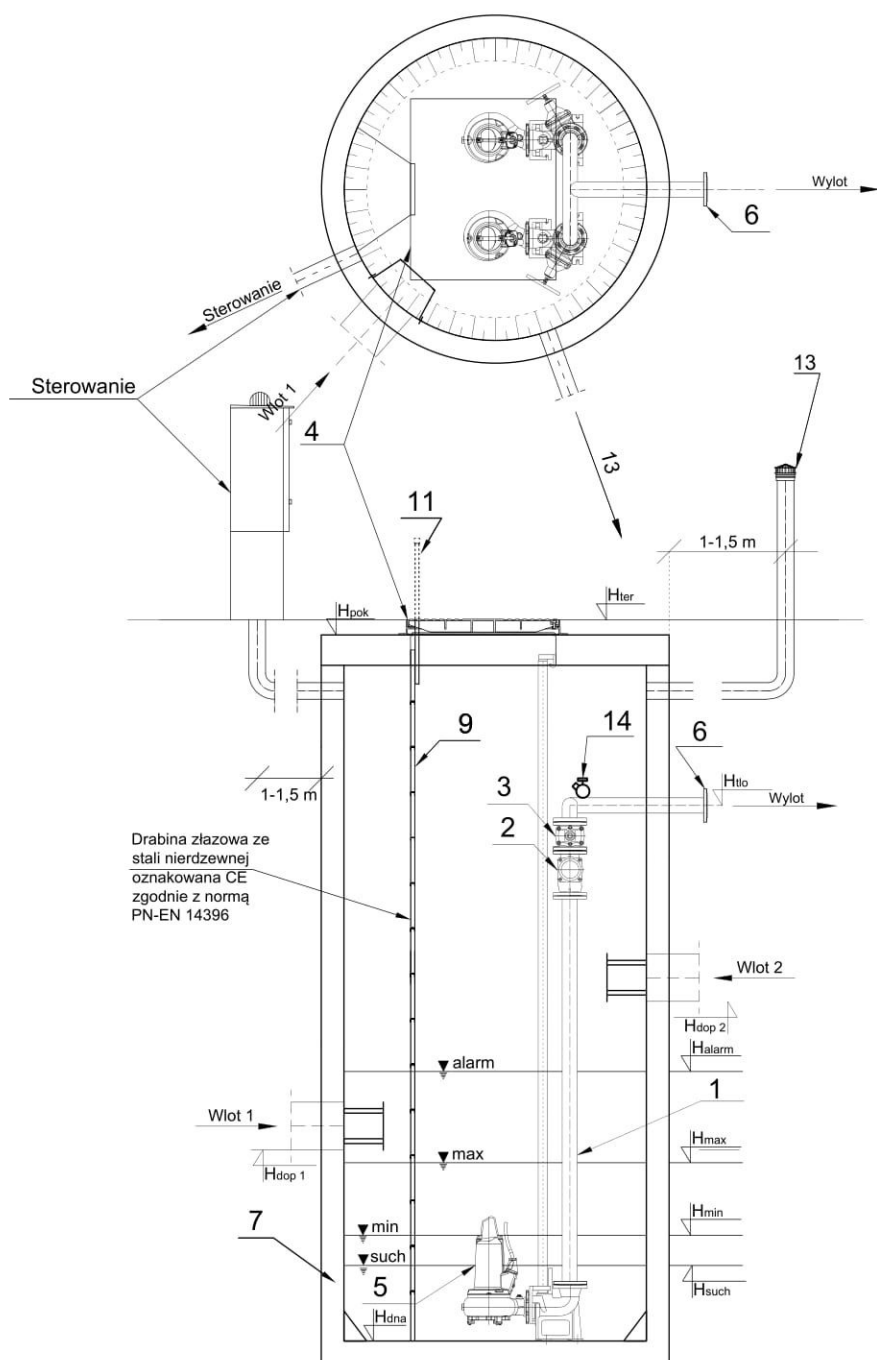

	Nazwa elementu	szt.
1	Orurowanie DN80 - stal. 1.4301	-
2	Zawór kulowy zwrotny DN80	2
3	Zasuwa DN80	2
4	Właz żeliwny D400 Ø800	1
5	Pompa HP=4,7 m, Qp=6,0 l/s, P=1,2 kW	2
6	Zwęzka żel. kołn. 80/100, + kołnierz luźny 100 mm z tuleją PE100 Ø110 mm	1
7	Zbiornik Beton C35/45 DN1500 mm H=3,90 m	1
8	Szafa sterownicza	1
9	Drabina do dna ze stopniami antypoślizgowymi - stal 1.4307, oznakowana CE	1
10	Pomost eksploatacyjny - stal 1.4301 + kratka TWS	1
11	Wysuwana poręcz drabiny - stal 1.4301	1
12	Hydrodynamiczny zawór płuczący HZP	1
13	Wentylacja DN100mm z wkładem z węgla aktywnego	1
14	Instalacja płuczka 2" aluminium	1

PE 100 SDR 17 PN 10 (110x6,6), L=184,5 mb

	Oznaczenie	m n.p.m.
1	Hter	80,90
2	Hpok	80,72
3	Htlo	79,50
4	Hdop1	78,02
5	Hdop2	78,63
6	Hdop3	-
7	Halarm	78,32
8	Hmax	77,92
9	Hmin	77,32
10	Hsuch	77,22
11	Hdna	76,82

## PRACOWNIA PROJEKTOWA

**Małgorzata Zdziabek**

ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Śmigiel

Nazwa zadania	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Słonecznej w miejscowości Piechanin w gminie Czempin.			
Adres obiektu	gmina Czempin, obręb 0012 Piechanin ul. Słoneczna, dz. nr ew. 185, 206/2, 206/5, 206/6, 206/26,	Stadium	PB	
		Skala	1:20	
Rysunek	<b>PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW</b>	Rysunek nr	4	
		Data oprac.	29.01.2021	
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Specjalność	Nr upr. bud.	Podpis
Projektant	mgr inż. Maciej Zdziabek	Instalacyjna	WKP/0360/PWOS/12	
Sprawdził	mgr inż. Krzysztof Wojciech	Instalacyjna	WKP/0167/PWOS/13	