


istn. szyny RG z uki SZR
istn. przeki. pom
proj. R301 D02 25A gL/GG
za układem pomiarowym szkoły

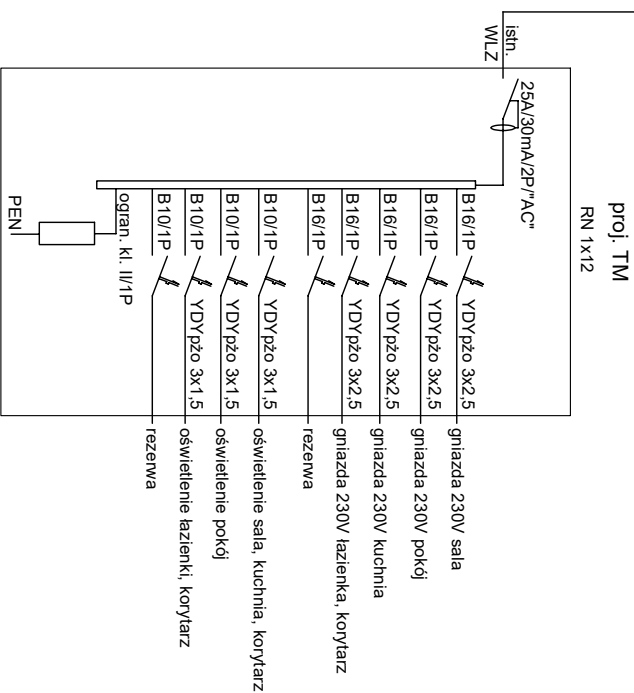

oprawy o skuteczności min. 120lm/W - plafonier
oprawy o skuteczności min. 150lm/W - sala i pokój
CR - oprawa z czujką ruchu
2x] gniazdo podwójne 230V z blokadą
2x] gniazdo podwójne 2xRJ 45 kat 6
WI-FI] gniazdo RJ 45 kat 6 montaż na suficie
montaż gniazd podtynkowy

ELEKTRO-TECH PROJEKT mgr inż. R. Fabrykowski		
11-500 Wilkasy ul. Makowa 9		
Instalacje elektryczne i teletechniczne adaptowanych pomieszczeń po lokalu mieszkalnym bl. A		
rys. 2	Projektant:	
1:100		
08.02.2023.		